




| I 回线路设备材料表 |               |                       |    |       |     |
|------------|---------------|-----------------------|----|-------|-----|
| 序号         | 名 称           | 型 号                   | 单位 | 数量    | 备 注 |
| 1          | 电缆户外终端头       | VJ20CA-127/220-1×1200 | 个  | 3     |     |
| 2          | 氧化锌避雷器        | 以订货型号为准               | 个  | 3     |     |
| 3          | 设备线夹（电缆终端用）   | SYS-400/200B          | 个  | 3     |     |
|            | 铜铝过渡板         | 10cm*10cm*3mm         | 个  | 3     |     |
| 4          | 设备线夹（避雷器用）    | SY-400/35B            | 个  | 3     |     |
| 5          | T型线夹（压缩型）     | TY-400/35             | 个  | 3     |     |
| 6          | 引下线           | 2*1L/LB20A-400/35     | 米  | 120*2 |     |
| 7          | 220kV横担式复合绝缘子 | D0203-04              | 个  | 18    |     |
| 8          | 固定式电缆夹具       | D0204-03              | 个  | 12    |     |

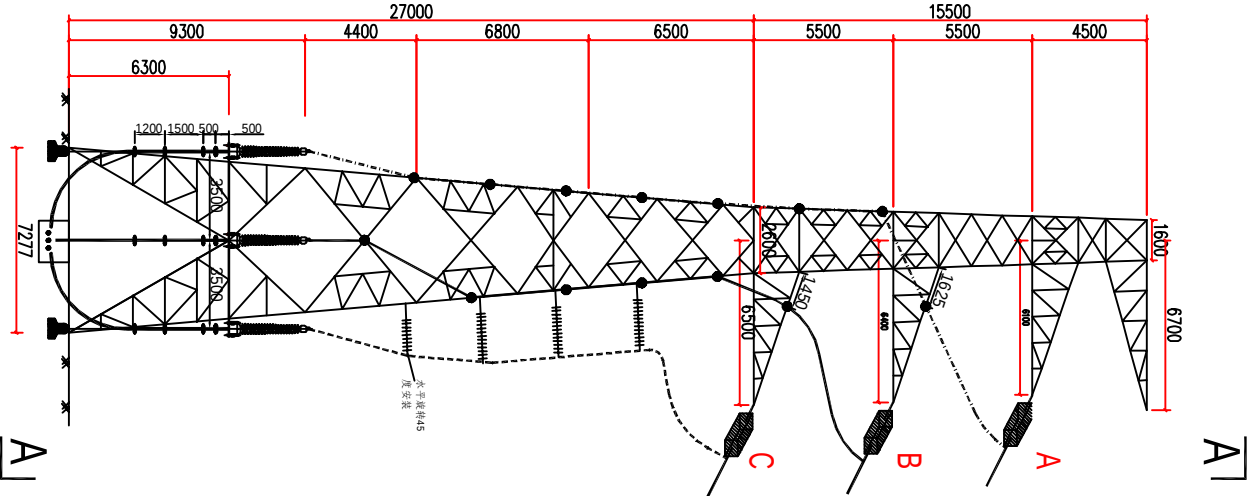

面向PX厂方向

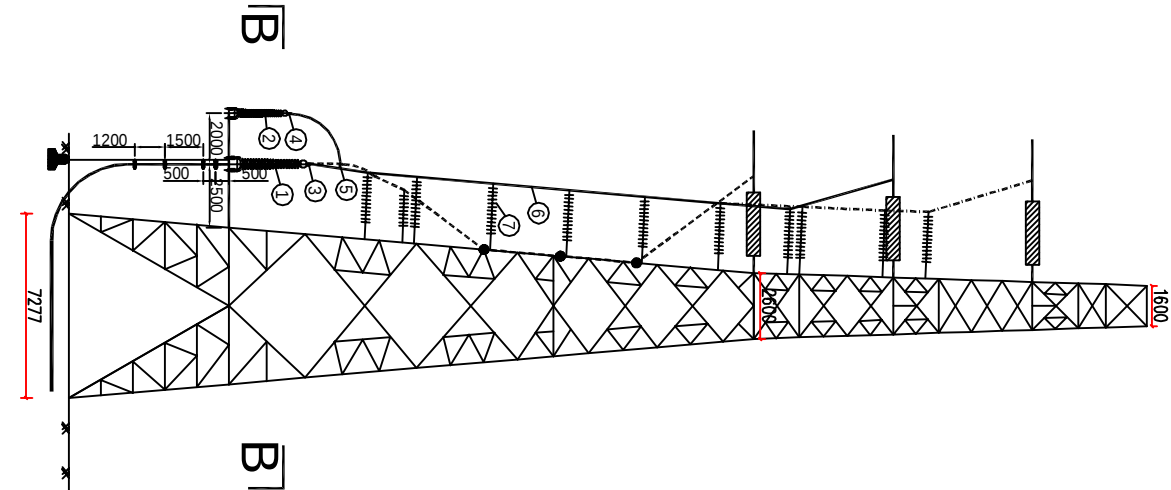

A--A

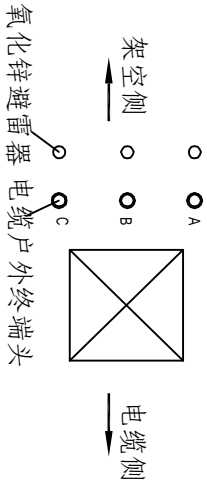

B--B

说明：1、图中单位为mm。

- 2、接地电缆应用自粘式绝缘带绑扎在支架上合适的地方，以避免悬空，同时铜接线端子与支架相接。
- 3、施工前应仔细核对塔上相序。
- 4、横担式复合绝缘子固定时遇到塔身接口可上下移动避开。
- 5、避雷器接地端应可靠接地。
- 6、图中电缆弯曲半径不小于3m。
- 7、图中所有电缆均应缠防火包带。
- 8、终端塔区须设置围栏并悬挂警示标志。
- 9、由于出图时横担复合绝缘子尚未订货，施工单位施工时根据订货厂家提供的尺寸在塔身夹具留孔安装。

|    |     |                                                           |  |                            |                    |           |
|----|-----|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------|
|    |     | 福建永福工程顾问有限公司<br>FUJIAN YONG FU PROJECT CONSULTANT Co.,LTD |  | 天津-廊坊220kV I、II回线路（厂内部分）工程 |                    | 施工图<br>阶段 |
| 批准 |     | 校核                                                        |  | 厂外I回电缆终端塔布置图               |                    |           |
| 审核 |     | 设计制图                                                      |  |                            |                    |           |
|    |     | CAD制图                                                     |  |                            |                    |           |
| 日期 | 年 月 | 比 例                                                       |  | 图 号                        | 351-S4225-D0203-01 |           |