


高压端

正视图


低压端

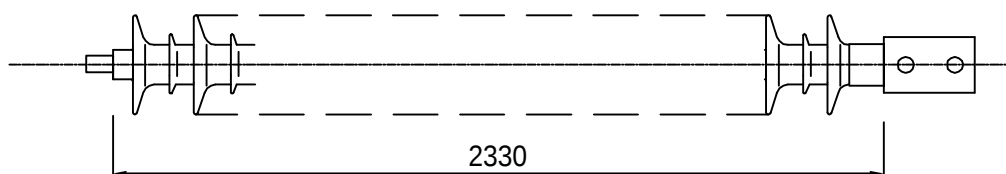

高压端

侧视图

低压端

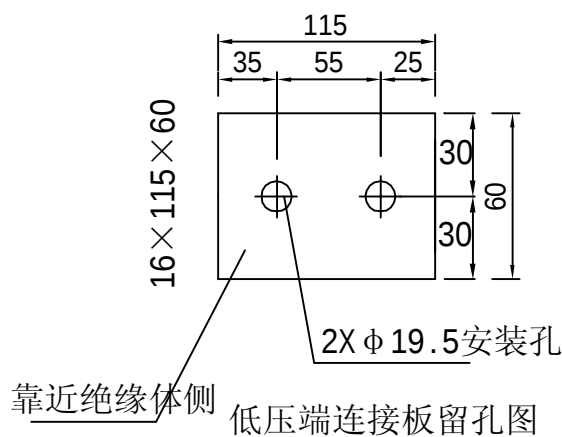

说明: 1、横担式复合绝缘子要求:

- (1) 额定电压220kV。
- (2) 爬电距离不小于7040mm。
- (3) 额定抗弯负荷不小于2kN。
- (4) 最小电弧距离2330mm。
- (5) 雷电全波冲击耐受电压(峰值)不小于1000kV。
- (6) 工频一分钟湿耐受电压(有效值)不小于395kV。
- (7) 不装均压环,但仍应能满足安全运行要求。
- (8) 高压端尺寸以到货尺寸为准。



福建永福工程顾问有限公司
FUJIAN YONG FU PROJECT CONSULTANT Co.,LTD

天福~腾龙芳烃220kV I、II回线路(厂区部分)

工程

施工图

设计
阶段

批 准

校 核

审 核

设计制图

CAD 制图

日 期

年 月

比 例

图 号

351-S422S-D0203-04

220kV横担式复合绝缘子串组装图